

S M L O U V A

o podmírkách připojení

EPS prostřednictvím zařízení dálkového přenosu
k PCO na HZS

kterou uzavírají:

PATROL group s.r.o.

se sídlem: Romana Havelky 4957/5b, 586 01 Jihlava

IČ: 46981233

DIČ: CZ46981233

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8188

zastoupená Ing. Pavlem Volencem, jednatelem

(dále jen „PATROL“)

a

Základní škola Černošice, příspěvková organizace

se sídlem: Pod Školou 447, 252 28 Černošice

IČ: 61385158

DIČ: CZ61385158

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze Pr 1131, zápis ze dne 18. 3. 2010

zastoupený: Mgr. Ludmilou Zhoufovou, ředitelkou školy

(dále jen „zákazník“).

I.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je stanovení podmínek pro připojení objektového zařízení dálkového přenosu k elektrické požární signalizaci (dále jen „ZDP“) zákazníka v objektu :

budova ZŠ v ulici Pod Školou 447

k zařízení pultu centralizované ochrany elektrické požární signalizace (dále jen „zařízení PCO EPS“) PATROL, umístěného a nepřetržitě obsluhovaného na krajském operačním a informačním středisku HZS Středočeského kraje (dále jen „KOPIS“) poskytujícím službu PCO HZS Sčk zajištění trvalé obsluhy a poskytování služby výjezdu techniky dle požárně poplachového plánu HZS Sčk (dále jen „služba PCO HZS Sčk“). Trvalá obsluha PCO je smluvně zajištěna mezi HZS a PATROLEM. Ústředna EPS připojená k ZDP nemusí být trvale obsluhovaná, musí však být trvale obsluhovaná po dobu výpadku ZDP.

Dále pak je předmětem této smlouvy stanovení podmínek provádění pravidelných revizí, kontrol a servisních zásahů ZDP.

II.

Místa plnění

Místem plnění předmětu této smlouvy je **objekt budovy ZŠ v ulici Pod Školou 447** (dále jen „objekt“), kde se nachází ústředna EPS a objektové zařízení ZDP . KOPIS HZS, kde se nachází zařízení PCO HZS, a dispečink PATROL, kde se nachází dozorové zařízení systému PCO.

III.

Smluvní podmínky

1. Na připojovanou EPS byl zpracován dodatek k projektu EPS a bylo k němu vydáno souhlasné stanovisko HZS a dále byl vydán konečný souhlas k připojení na PCO - viz příloha č.5.
2. Je zpracován srozumitelný návod k zajištění přesné identifikace místa signalizace vzniku požáru a umístěn v bezprostřední blízkosti ústředny EPS.
3. Byly zpracovány protní informace k zásahu a uvedeny v příloze této smlouvy v rozsahu minimálně operativní karty.
4. Je zajištěn bezporuchový a správný přenos informací sítí PATROLu.
5. Jedenkrát měsíčně provádí zákazník v součinnosti s obsluhou dispečinku PATROL fyzickou zkoušku funkčnosti propojeného systému.
6. Připojení EPS prostřednictvím ZDP na PCO nezbavuje zákazníka povinností stanovených právními předpisy a normativními požadavky.
7. PATROL nepřebírá hmotnou ani jinou odpovědnost za chráněný majetek zákazníka včetně EPS v objektu. PATROL nenese odpovědnost za požárem způsobené škody, nezpůsobil-li je sám.
8. Zákazník plně hradí škody způsobené jeho neodborným zásahem do objektového zařízení ZDP.
9. PATROL nenese odpovědnost za požárem způsobené škody a ani za případné důsledky pro požární bezpečnost objektu, pokud informoval zákazníka o poruše zařízení PCO, nebo pokud se obsluze dispečinku nepodařilo i přes několikeré pokusy kontaktovat osoby uvedené v příloze č.1. , nebo operačnímu důstojníkovi HZS Sčk, pokud nevyplývá opak z právních předpisů..
10. PATROL zodpovídá za vady a škody způsobené vlastní obsluhou, opravou nebo údržbou, prováděnou v rozporu s provozními předpisy nebo návody k obsluze a za výkon činnosti prováděný jinou osobou jménem PATROLu. Pro případ takto vzniklé škody má PATROL uzavřenou pojistnou smlouvu.
11. Odpovědnost za ostatní škody se řídí příslušnými právními předpisy.
12. Smluvní strany určují pro vzájemný styk tyto odpovědně osoby:

Zákazník PATROL	Mgr.Zhoufová Ludmila Ing. Niesyt Ivan	tel.: 602501121 tel.: 602565656
--------------------	--	------------------------------------

13. Smluvní strany jsou oprávněny odpovědné a jiné kontaktní osoby a jejich spojení měnit i jednostranně s tím, že taková změna je účinná dnem následujícím po dni jejího doručení, není-li v oznámení uvedeno pozdější datum.

A. Zákazník se zavazuje:

- a) Zajistit instalaci potřebného technického vybavení v rozsahu schváleného dodatku k projektu EPS.
- b) Poskytnout informace související s provedením hasebního zásahu – schématické plánky střežených prostor s vyznačením hlásičů, uzávěry plynu, vody a elektrické energie.
- c) Zpracovat seznam osob určených k předávání informací v pracovní a mimopracovní době. Tyto osoby uvedené v příloze č. 1 seznámit se základními funkcemi ústředny EPS.
- d) Jakékoli změny v těchto údajích neprodleně nahlásit PATROLU.
- e) Zajistit, aby se alespoň jeden z pracovníků uvedených v příloze č. 1 dostavil do 30-ti minut do objektu, aby mohl být velitelem zásahu objekt předán.
- f) Udržovat EPS a příslušející část k rozhraní ZDP v provozuschopném stavu dle platných předpisů a zajišťovat jejich maximální spolehlivost, aby se předcházelo v maximální míře nežádoucím pláným poplachům.
- g) V případě nahlášené poruchy ZDP zajistit trvalou obsluhu ústředny EPS.
- h) Zavést HZS odsouhlasený způsob odemykání vstupních dveří, přístupů k uzávěrům médií, dveří na zásahových cestách a dále do prostor vybavených hlásiči EPS (generální klíč).
- i) Oznámit PATROL zahájení prací nebo zásahů do systému, které by mohly způsobit signál „POŽÁR“ nebo „PORUCHA“ a po ukončení prací a připojení objektu ke střežení provést funkční zkoušku zařízení ZDP.
- j) Provozovat systém EPS včetně objektového zařízení ZDP v souladu s touto smlouvou, platnými právními a technickými předpisy.
- k) Umožnit PATROLU provést 2 x ročně kontrolu provozuschopnosti (revizi) objektového zařízení ZDP.
- l) V případě ukončení účinnosti tohoto smluvního vztahu dále neprovozovat objektové zařízení ZDP.
- m) Řádně hradit faktury oprávněně vystavené PATROL za služby poskytované v souladu s touto smlouvou.

B. PATROL se zavazuje:

- a) Používat pouze homologovaná zařízení ZDP a PCO, odpovídající platným právním a technickým předpisům.
- b) Aktualizovat podklady o objektu uložené v databázi zařízení PCO.
- c) Udržovat celý systém v trvale v bezporuchovém a provozuschopném stavu.
- a) Při příjetí signálu o poruše EPS resp. ZDP neprodleně informovat zákazníka o poruše EPS v chráněném objektu.
- d) Při poruše systému ZDP zahájit opravu zařízení do 6 hodin od nahlášení a na své části odstranit závadu do 24 hodin.
- e) Provádět předepsané kontroly provozuschopnosti zařízení ZDP a PCO v souladu s platnou legislativou a pokyny výrobce zařízení.
- f) Aktualizovat seznam oprávněných servisních pracovníků, včetně operativního spojení, a to při jakékoli změně (příloha č.2).

IV. Cenové podmínky a úhrada služby

1. Zákazník zaplatí PATROL za služby dle této smlouvy smluvní cenu 6.223,- Kč (slovy šest tisíc dvě stě dvacet tři korun) bez DPH měsíčně.

V ceně služby je zahrnuto:

- napojení objektového ZDP do systému sběru a vyhodnocení dat EPS provozovaných společností PATROL group s.r.o. vlastní sběrnou sítí a PCO na KOIS HZS,
- služba PCO HZS Sčk,
- poplatek Českému telekomunikačnímu úřadu za provoz vysílače na objektu,
- zřízení a provoz neveřejné IP adresy objektového zařízení ZDP,
- pololetní a roční kontrola provozuschopnosti ZDP dle Vyhl.č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
- periodické revize elektrického zařízení ZDP dle ČSN 342710,
- zajištění nepřetržité servisní pohotovosti k zajištění trvalé provozuschopnosti propojeného systému.

Nejsou zde zahrnuty náklady na opravy, materiál a náhradní díly.

2. Zákazník zaplatí jednorázovou platbu 4.875,- Kč za připojení EPS z objektu zákazníka prostřednictvím ZDP na PCO KOPIS (náklady HZS a PATROL s uvedením objektu do provozu). Platba bude součástí první faktury vystavené PATROL.

Poplatek bude placen měsíčně zpětně na základě vystavené faktury – daňového dokladu. Variabilním symbolem je číslo faktury. Fakturu – daňový doklad vystaví PATROL vždy k poslednímu dni v měsíci. Doba splatnosti faktury činí 30 dní. Na daňovém dokladu bude rovněž uvedeno číslo této smlouvy **61740940** a výše uvedená splatnost.

3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že PATROL je oprávněn od 1. ledna kalendářního roku následujícího po datu podpisu této smlouvy cenu služeb každoročně valorizovat o tzv. průměrnou roční míru inflace, která je každoročně zveřejňována ve 12. čísle přehledů vydávaných Českým statistickým úřadem pod názvem „Indexy spotřebitelských cen“. Smluvní strany se dohodly, že takto vzniklý doplatek ceny služeb je oprávněn PATROL vyúčtovat každoročně zpětně od 1. ledna příslušného kalendářního roku, a to v kalendářním měsíci následujícím po měsíci zveřejnění míry inflace. Smluvní strany se dále dohodly, že bude-li obdobným způsobem zveřejněna míra deflace, bude adekvátně shora popsanému postupu snížena cena služeb ve prospěch zákazníka, případný přeplatek na ceně služeb bude řešen formou dobropisu.
4. Smluvní strany se zavazují, že v případě, že by roční inflace (deflace) nebyla zveřejňována formou, jak je uvedeno v odst. 5 tohoto článku, uzavřou dodatek k této smlouvě obsahově odpovídající způsobu aktuálního zveřejňování, jímž nahradí tuto valorizační doložku.
5. Úrok z prodlení za nedodržení termínu splatnosti faktury činí 0,02 % z neuhrané částky za každý den prodlení od ukončení data splatnosti faktury.

6. V případě planého poplachu majícího příčinu na straně zákazníka, zavazuje se zákazník zaplatit HZS za každý uskutečněný výjezd požární jednotky k hasebnímu zásahu částku ve výši 3.000,- Kč. V případě, že se bude jednat o planý poplach způsobený závadou technického zařízení, bude HZS tolerovat maximálně dva uskutečněné výjezdy v kalendářním roce bez požadavku na úhradu.

7. Fakturační adresa zákazník:

Základní škola Černošice, příspěvková organizace
Pod Školou 447
252 28 Černošice

7. Faktury musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů.

V.
Odstoupení od smlouvy

1. Každá ze stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy v případě, že druhá strana poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy a toto porušení neodstraní ani do čtrnácti dnů po obdržení písemného upozornění. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení písemného odstoupení druhé straně.
2. Do deseti dnů od nabytí účinnosti odstoupení PATROL zajistí odpojení zákazníka od zařízení PCO.

VI.
Výpovědní lhůta

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 (tři) měsíce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Výpovědní lhůta počíná běžet 1. dnem měsíce, který následuje po dni doručení výpovědi poslední ze smluvních stran. Výpověď se podává v písemné podobě ostatním smluvním stranám.
2. Smlouvu lze kdykoliv ukončit písemnou dohodou všech smluvních stran.
3. Do deseti dnů od nabytí účinnosti výpovědi PATROL zajistí odpojení zákazníka od zařízení PCO.

VII.
Závěrečná ustanovení

1. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy podepsané všemi stranami. Změny a dodatky k této smlouvě jsou platné, pokud budou uzavřeny v písemné podobě a podepsány všemi smluvními stranami. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení dodatku.
2. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o obsahu této smlouvy a o skutečnostech, se kterými se seznámily při naplnění předmětu činnosti této smlouvy, a to i po zániku této smlouvy.
3. Vztahy mezi HZS a PATROL jsou upraveny smlouvou uzavřenou dne: 11. května 2006.
4. Účastníci této smlouvy svým podpisem stvrzují, že ji před podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich svobodné a pravé vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
 - příloha č.1: Seznam a způsob vyrozumění osob určených zákazníkem k zajištění bezpečnosti objektu pro případ poruchy zařízení ZDP nebo PCO a vstupu jednotky HZS do objektu na základě hlášení požáru zařízením PCO.
 - příloha č.2: Seznam oprávněných servisních pracovníků včetně operativního spojení.
 - příloha č.3: Prvotní informace k zásahu.
 - příloha č.4: Potvrzení o poskytování služeb HZS Sčk.
 - příloha č.5: Konečný souhlas s připojením objektu na PCO PATROL umístěný na KOIS HZS Sčk.
 - příloha č.6: Uvedení objektu do trvalého provozu – vyhodnocení zkušebního provozu
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech zúčastněných stran.

V Černošicích dne : 7. 12. 2016

Zákazník:



L. Zhou
Mgr. Ludmila Zhoufová
jednatel

V *L. Zhou* dne : *15.12.2016*

PATROL:

P. Volenec
Ing. Pavel Volenec
jednatel



PATROL group s.r.o., Romana Havelky 4957 / 5b, 586 01 Jihlava
zapsána v OR vedeném KS Brno, oddílu C, vložce 8188, sp.zn. Firm 21048/97
IČ: 46981233, DIČ: CZ46981233
tel.: 567 555 555, fax: 567 310 668, e-mail: patrol@patrol.cz, www.patrol.cz

**Seznam a způsob vyrozumění osob k zajištění bezpečnosti objektu
pro případ poruchy zařízení ZDP nebo PCO**

adresa střeženého objektu: Základní škola Černošice

A. Seznam osob pro převzetí objektu po zásahu jednotky HZS

Jméno	funkce	telefon 1	telefon 2
Mgr. Ludmila Zhoufová	Ředitelka školy	602 501 121	602 177 998
Bc. Martin Vodicka	Zaměstnec řed. školy	603 193 320	
Mgr. Jana Stříbrná	stařší žadat. řed. řpf	724 378 288	
Jiří Hučka	školník	602 501 125	
Lucie Hájková	hosoddělna řeky	602 387 807	

Pozn.: osoba převeze objekt od velitele jednotky HZS po uskutečněném zásahu jednotky po požárním poplachu EPS

B. Seznam osob pro převzetí informace o poruše EPS, resp. ZDP

Jméno	funkce	telefon 1	telefon 2
Zhoufová			
Vodicka			
Stříbrná	—	—	—
Hučka			
Hájková			

Pozn.: osoba převeze od dispečera PATROL informaci o poruše EPS v objektu, resp. ZDP

C. Obvyklá pracovní doba v objektu

	od - do	od - do	pozn.
Po - pá	7. " - 15. 30	15. 30 - 19. "	vedení řeky, vrátník
Sø	{ dle potřeby		školník (602 501 125)
Ne			

Způsob vyrozumění : telefonem na uvedená mobilní čísla

Seznam oprávněných servisních pracovníků.

- A. Trvalá servisní pohotovost PATROL group s.r.o Jihlava dispečink : 602565656 ,
B. Odpovědný pracovník PATROL group s.r.o Jihlava pověřený zajištěním provozu PCO
u KOPIS HZS , technický manažer IT:

Ing. Niesyt Ivan 602518312 e-mail niesyt@patrol.cz

C. Servisní technik:

Ing. Achcenit Marian	602518313	e-mail achcenit@patrol.cz
Forst Petr	607271400	
Škoda Jiří	725047487	
Tarasov Alexandr	721064982	
Macháček Miloš	734391756	

Za správnost Ing. Niesyt Ivan

Prvotní informace pro zásah

Centrální vstup a šatny ZŠ Černošice

**Adresa
objektu:**

ZŠ Černošice
Pod školou 447
252 28 Černošice

Prvotní informace pro zásah

PATROL®

<u>Provozovatel objektu:</u> Město Černošice Riegrová 1209 252 28 Černošice	<u>Adresa objektu:</u> Základní škola Černošice Pod školou 447 252 28 Černošice	OPERATIVNÍ KARTA
Znalost objektu: Mgr. Ludmila Zhoufová 602 501 121 Bc. Martin Vodička 603 193 320 Jiří Hůla - školník 602 501 125	Stupeň poplachu: I.	

Příjezd k objektu:

Trasu příjezdu stanoví velitel zásahu.

Přístup do objektu:

Přístup do objektu šaten je zajištěn přes generální klíč v KTPO, který je umístěn ve fasádě objektu vedle zásahového vstupu. Současně je zde umístěn i klíč od HUP a klíč od skříně tlačítek Total a Central stop.

Charakter objektu:

Jedná se o vestavbu jednopodlažního objektu šaten mezi hlavní budovu školy a budovu školní jídelny. EPS a generální klíč jsou zavedeny pouze pro objekt šaten.

Konstrukce objektu:

Objekt je postaven v nehořlavém konstrukčním systému. Obvodové a vnitřní nosné stěny vyzděny, vnitřní nosný železobetonový monolitický skelet.

Členění objektů na požární úseky:

Objekt je členěn na požární úseky dle výkresové části DZP.

N 01.1 Šatny

N 01.2 EPS a rozvaděč PO

CHÚC B

Vnitřní a vnější zdroje požární vody a hasiva:

Vnější zdroje:

Podzemní hydrant na místním vodovodním řadu DN100 ve vzdálenosti 150m. Ve vzdálenosti 1km od objektu je dalším zdrojem požární vody řeka Berounka.

Vnitřní zdroje:

Objekt je vybaven příslušným počtem práškových PHP a hydrantovým systémem D25 v prostoru schodiště (CHÚC).

Hlavní uzávěry:

PLYN:

Hlavní uzávěr plynu pro celý areál se nachází vpravo od hlavního vstupu na fasádě hlavní budovy školy - viz str. 03.

VODA:

Hlavní uzávěr vody pro celý areál se nachází ve vodoměrné šachtě v chodníku před zásahovým vstupem - viz str. 03.

ELEKTŘINA:

El. proud v jednotlivých částech školního areálu lze vypnout ze skříně tlačítek TOTAL a CENTRAL STOP - klíč dvířek v KTPO - foto a popis na straně 06. Hlavní vnitřní vypínač pro celý areál se nachází v rozvaděči v prostoru šaten – viz str. 04.

Požárně bezpečnostní systémy:

- Objekt je vybaven systémem EPS a SOZ
- Přetlakové větrání CHÚC – ruční ovládání
- V KTPO je umístěn generální klíč od všech prostor hlídaných systémem EPS a míst strategických pro zásah.
- Zařízení EPS je napojeno přes ZDP na pult centrální ochrany HZS SČK.

Seznam zařízení ovládaných systémem EPS:


- SOZ šaten
- Sirény
- KTPO
- Odblokování dveří na únikových cestách
- Otevření vstupních posuvných dveří

Informace pro velitele zásahu:


- Systém EPS a GK je zatím zaveden pouze v objektu centrálního vstupu a šaten. Uvažuje se další rozšíření.
- Ruční ovládání požárního větrání CHÚC je v každém podlaží objektu v prostoru schodiště.
- Běžný provoz: Po – Pá od 6:30 do 20:00
- V objektu školy se nachází max. 800 žáků a 50 zaměstnanců. Není zde trvalá služba ani ubytovaná osoba.

Tvorba, změny:	Razítka, podpisy:
Zhotovení: Ing. Václav Vojtěchovský, Z-OZO 143/2014, Připomínky HZS: Ing. Václav Vojtěchovský, Z-OZO 143/2014,	13.1.2017 27.1.2017
Statutární orgán:	

02. Příjezdová mapa

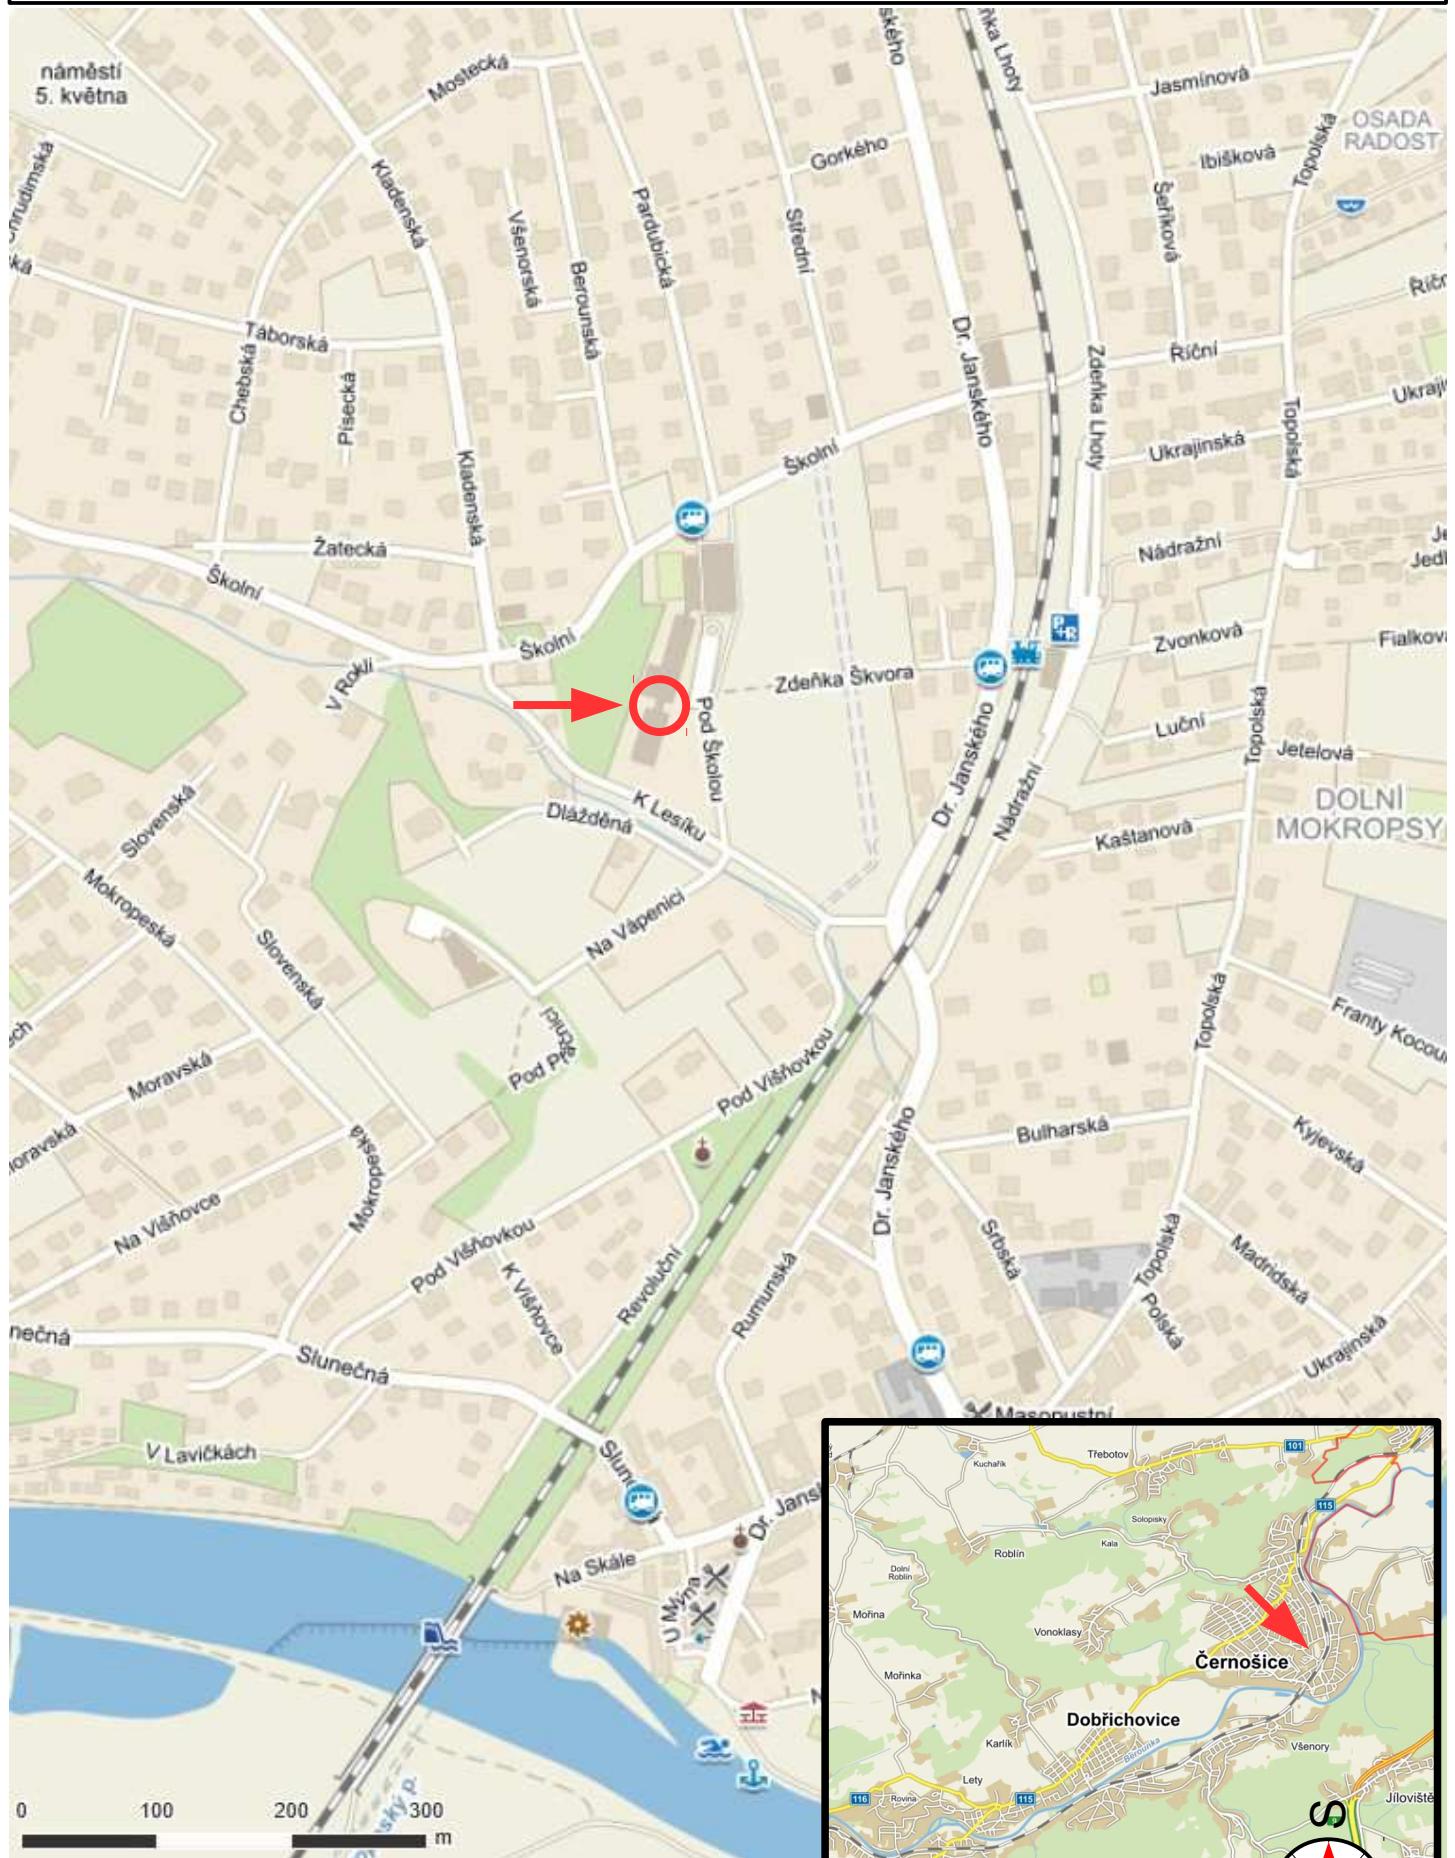


03. Přehled areálu školy

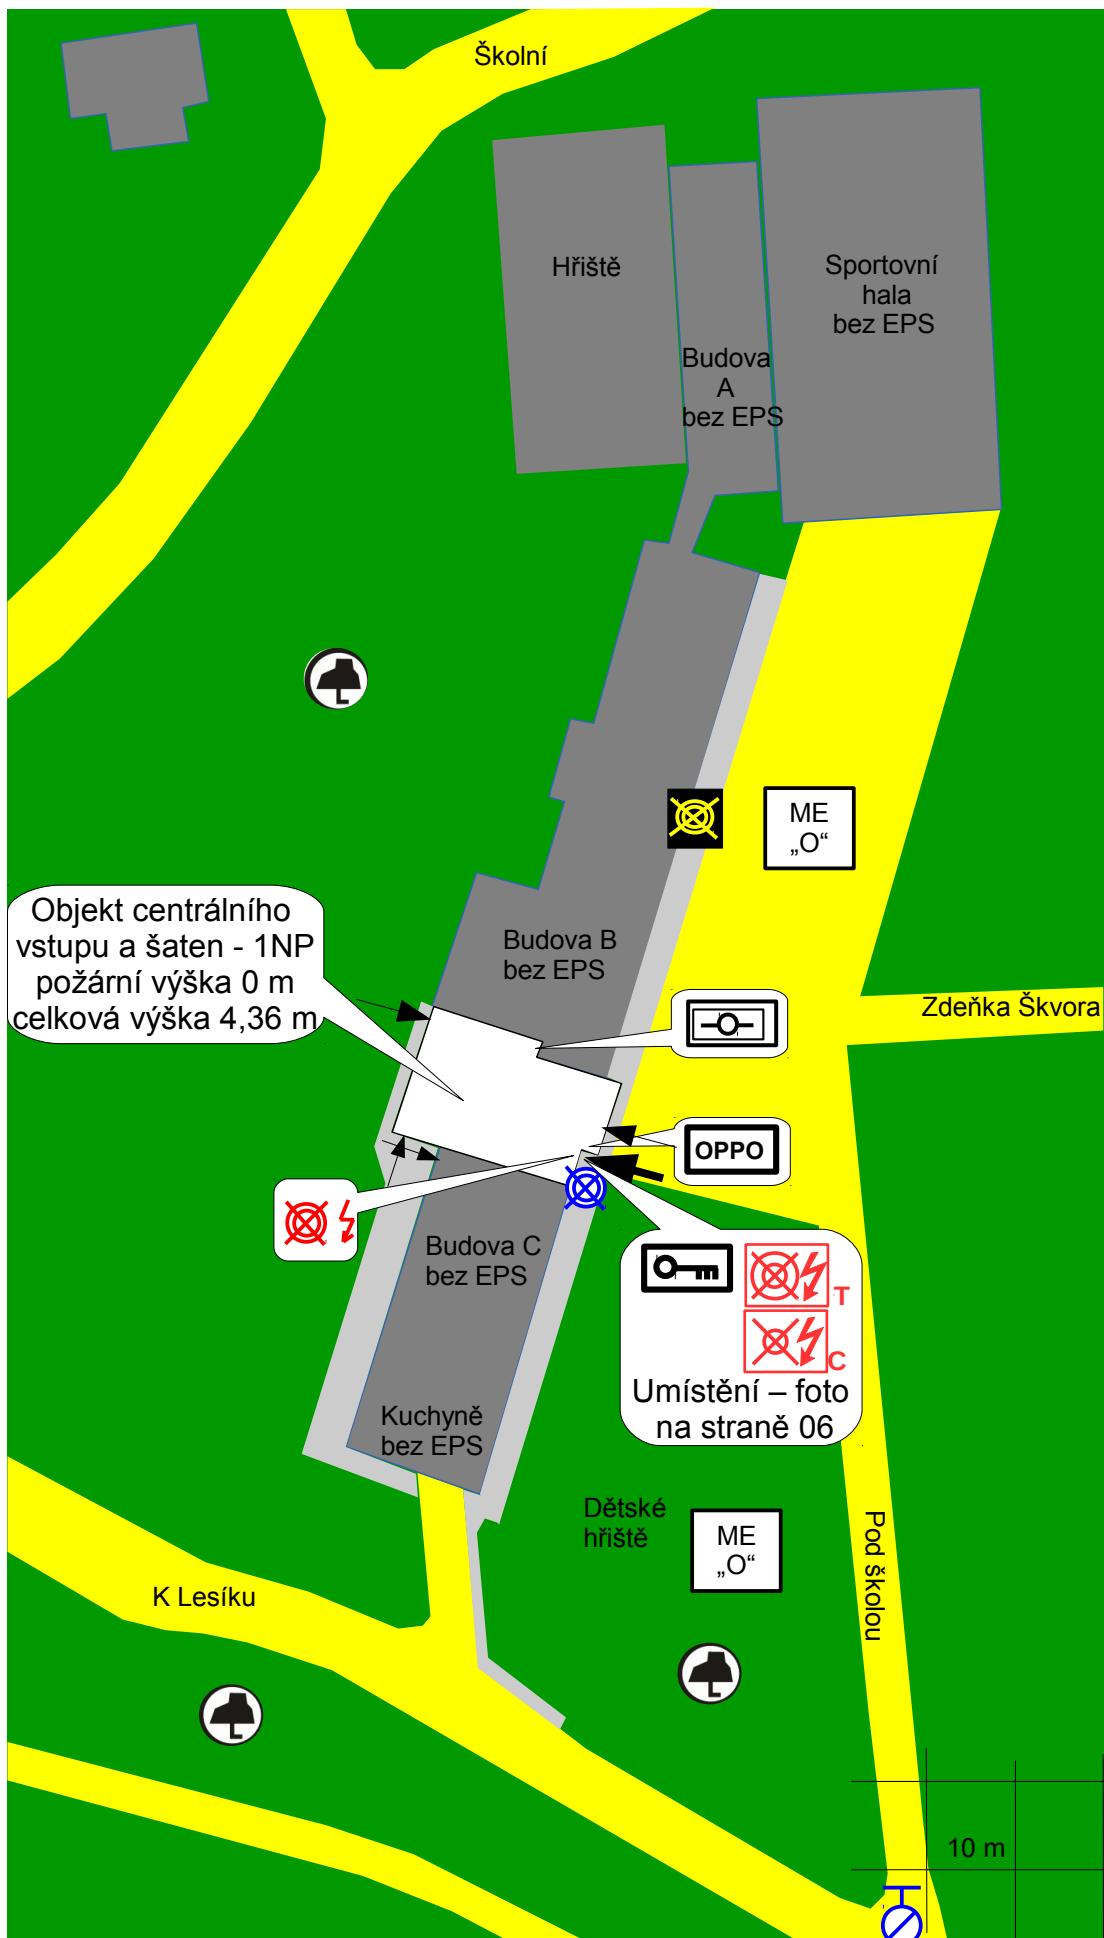


Legenda :

- Tlačítka Total stop a Central stop ve skříně vně budovy – klíč v KTPO
- Hlavní vypínač el. proudu
- Podzemní hydrant v silnici ve vzdál. 150m od objektu
- Vodoměrná šachta v chodníku
- HUP ve fasádě



04. Přehled PO objektu šatny - 1.NP

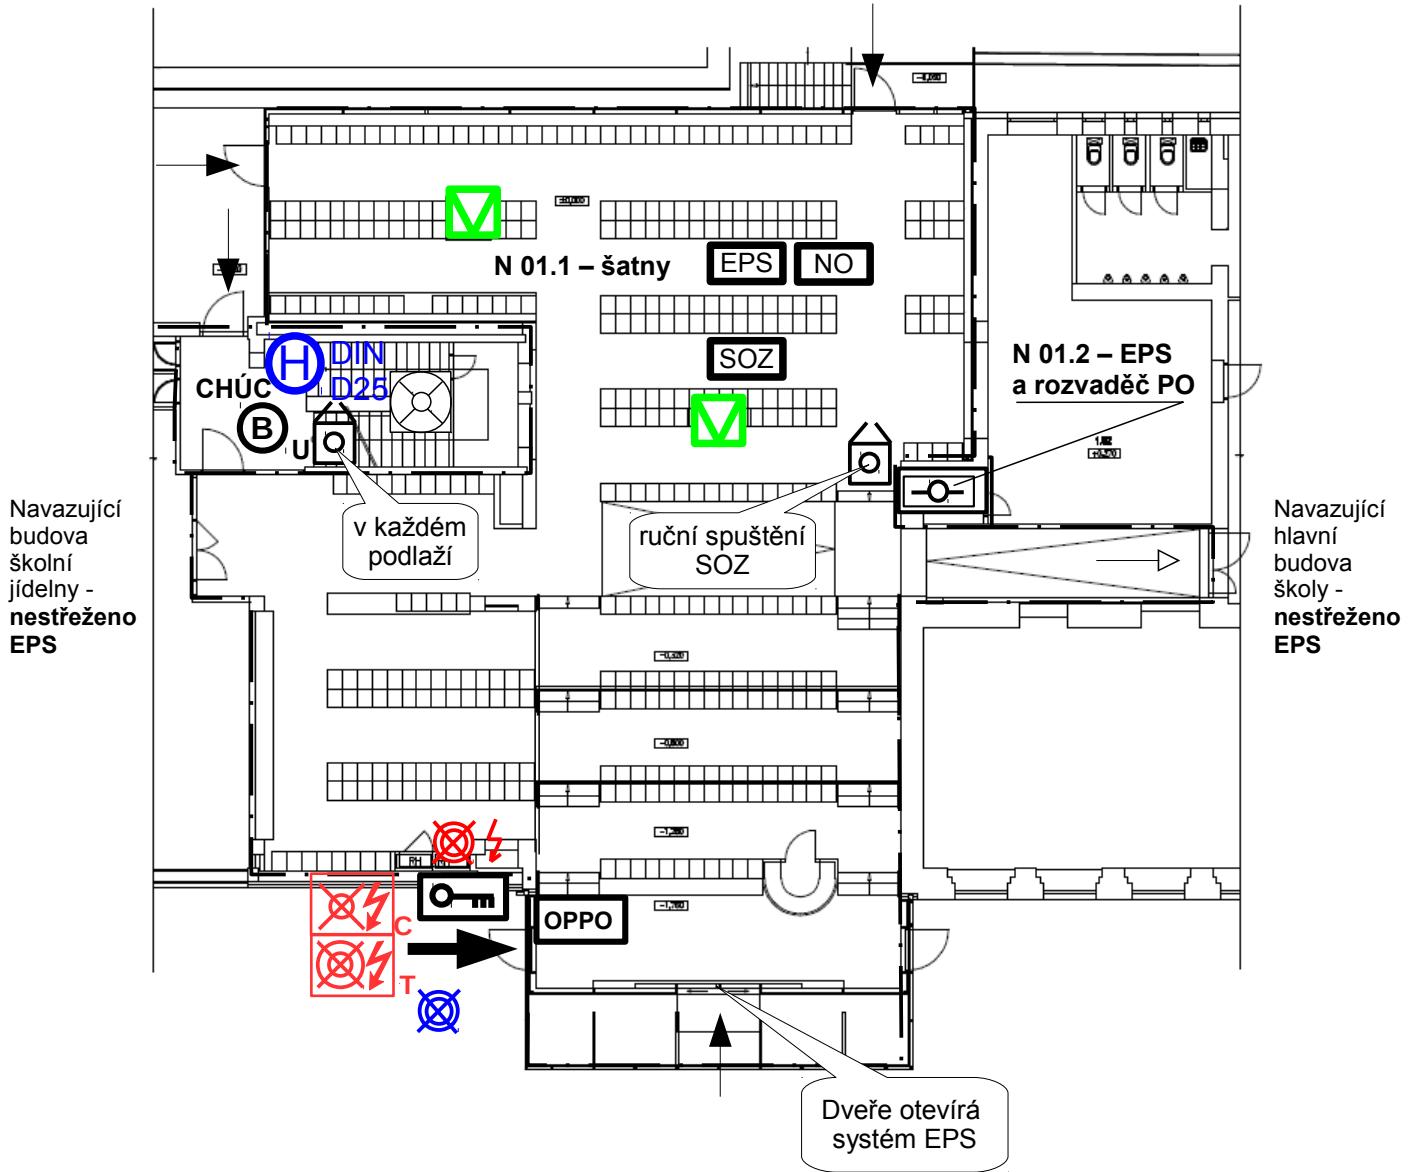

Legenda :

Hlavní vypínač el. proudu

Vodoměrná šachta - HUV

CHÚC
 U Chráněná úniková cesta typu B s přetlakovým větráním




Tlačítko pro ruční ovládání požárního větrání




Světlík SOZ pro šatny

Tlačítka Total a Central stop ve skříni vedle KTPO




05. Přehled EPS objektu šaten - 1.NP

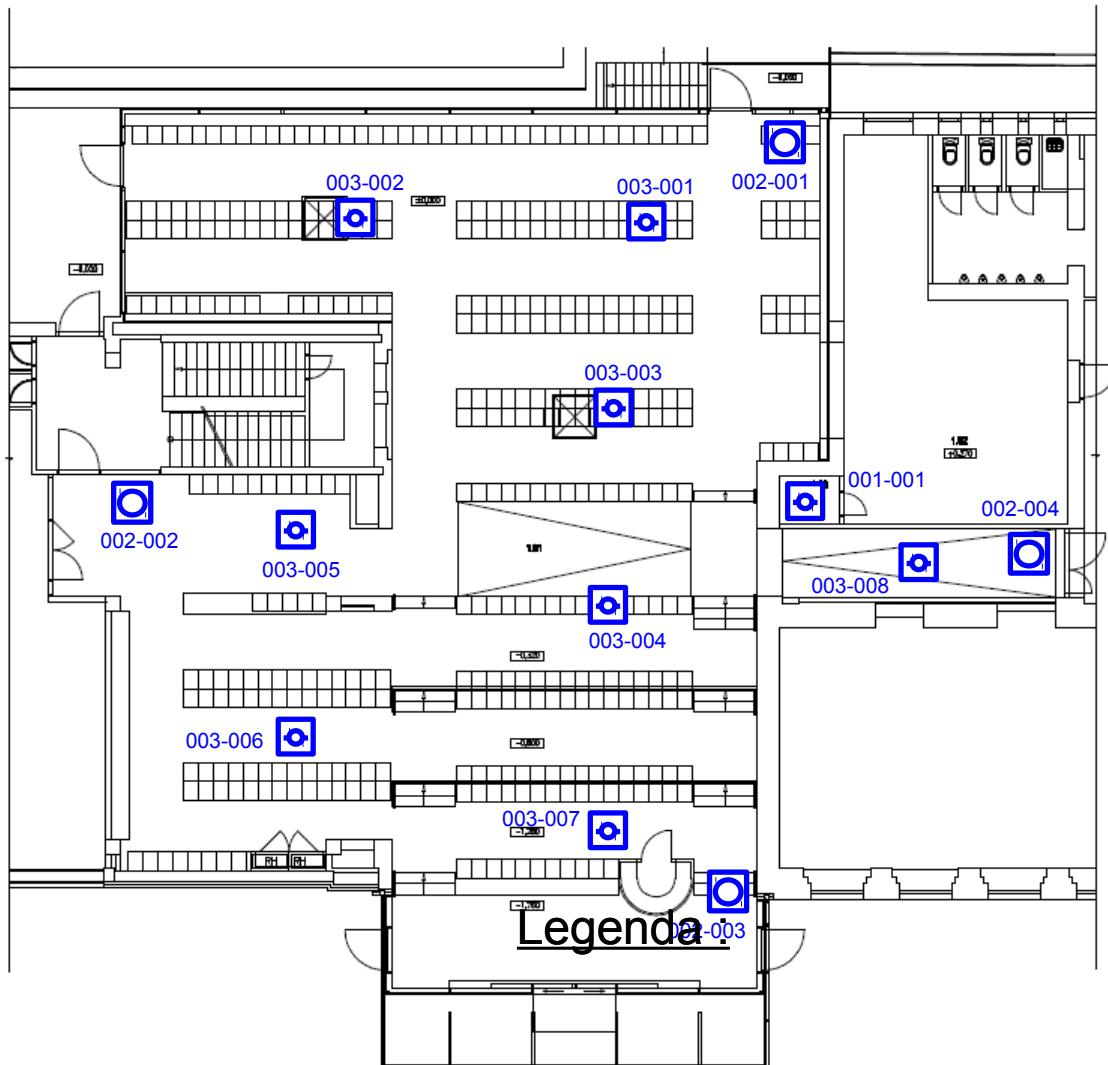



Legenda :

Tlačítkový hlásič

Automatický hlásič



06. Umístění a popis skříně tlačítek Total stop a Central stop

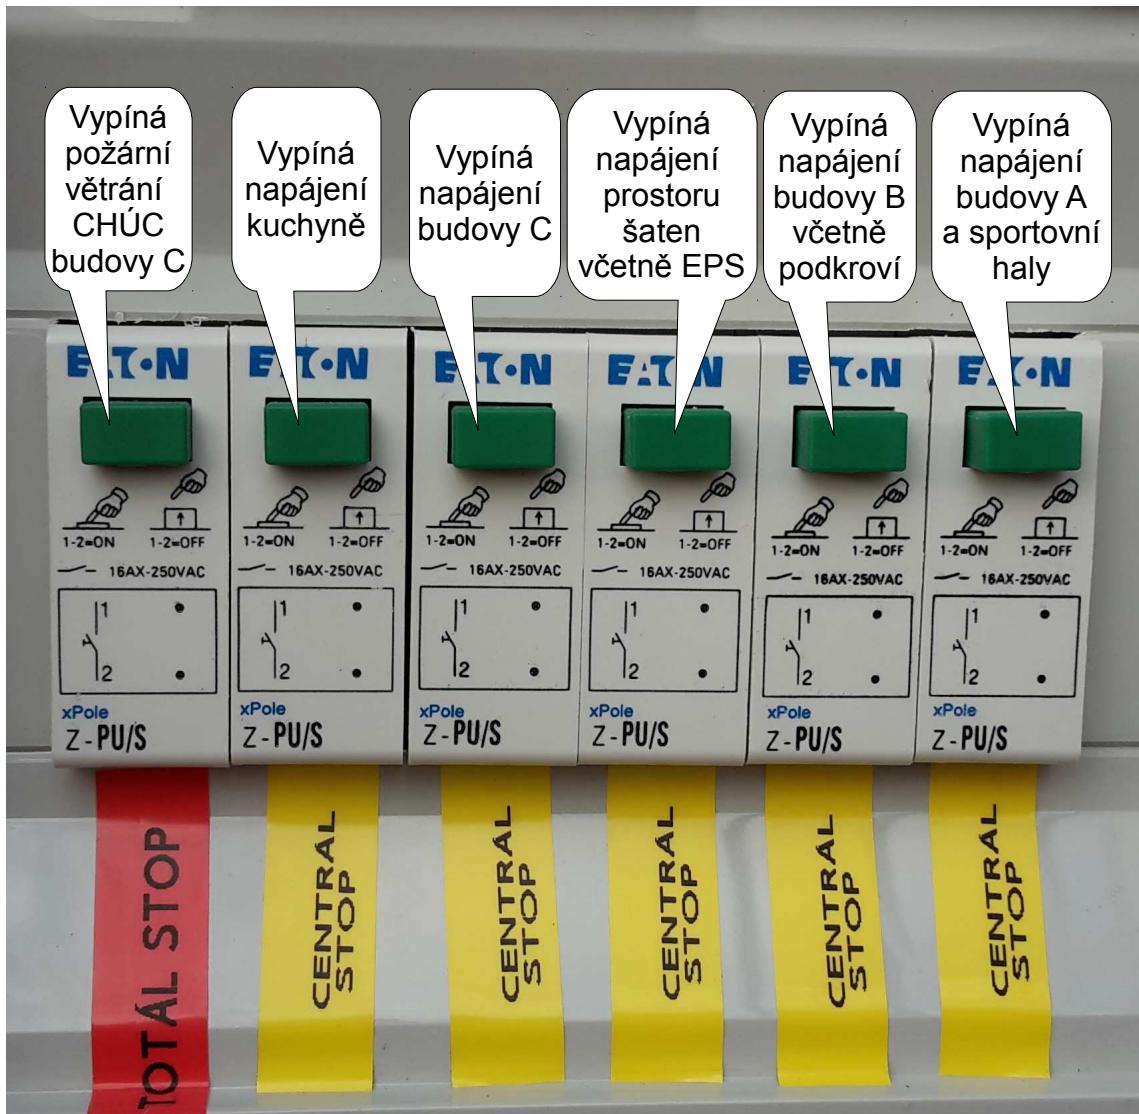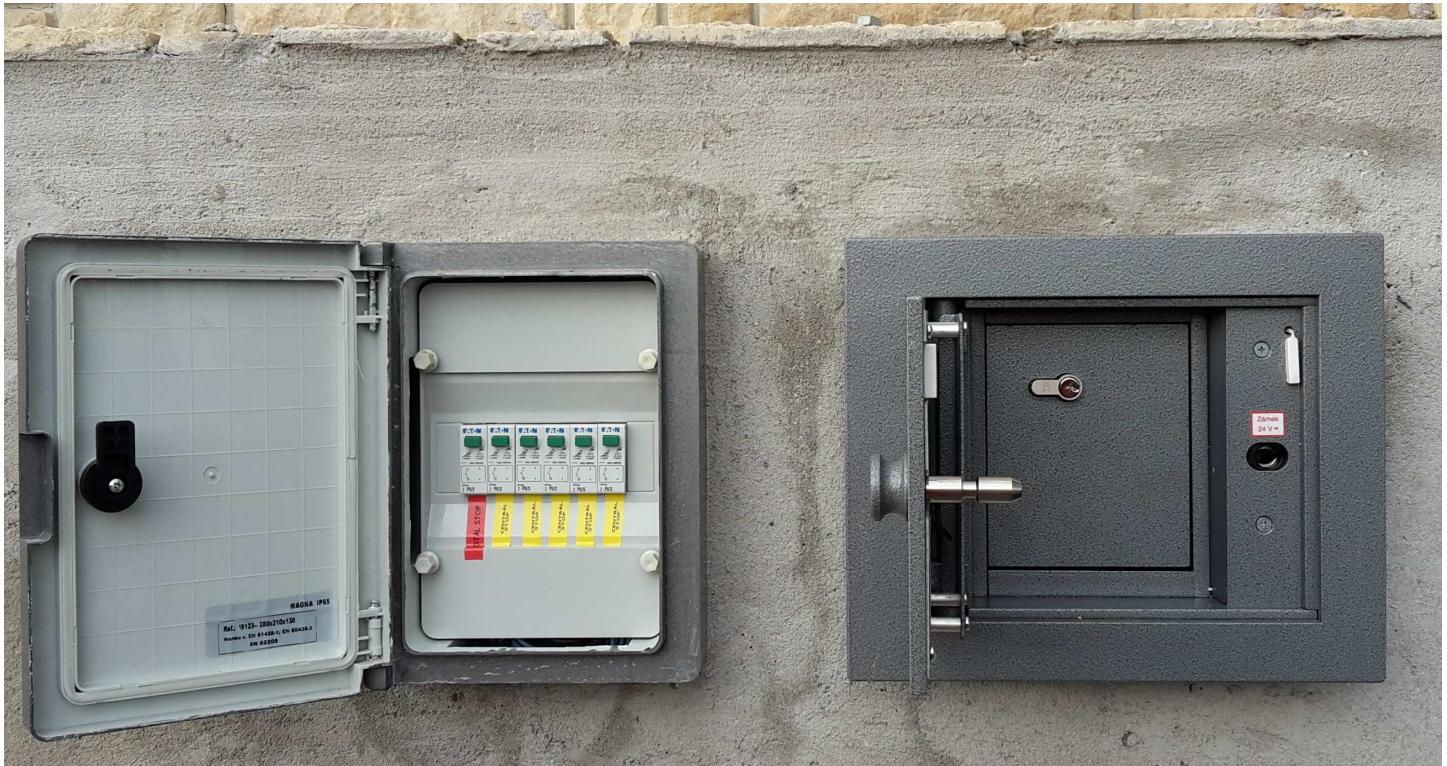

07. Seznam EPS

Skupina/hlásič	Typ	Popis	Strana v DZP
001-001	Automatický hlásič	Ustredna EPS	05
002-001	Tlačítko	Zadni vchod	05
002-002	Tlačítko	Vstup jidelna	05
002-003	Tlačítko	Hlavni vstup	05
002-004	Tlačítko	Vstup škola	05
003-001	Automatický hlásič	Satna zadni	05
003-002	Automatický hlásič	Satna zadni	05
003-003	Automatický hlásič	Satna stred	05
003-004	Automatický hlásič	Satna stred	05
003-005	Automatický hlásič	Satna leva	05
003-006	Automatický hlásič	Satna leva	05
003-007	Automatický hlásič	Satna vstup	05
003-008	Automatický hlásič	Chodba škola	05



Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje krajské ředitelství

Adresa: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Tel.: 950 870 011 Fax: 950 870 001 e-mail: spisovna@sck.izscr.cz

č. j. HSKL - 2559/KL - 2007


Kladno 19. červen 2007

Počet listů: 1
Příloha: 0

PATROL group s.r.o.
Ing. Pavel Volenec
Romana Havelky 4957/5b
586 01 Jihlava

Služba PCO HZS Středočeského kraje
(Výřizuje: plk. Ing. Vladislav Ulrych, tel.: 950 870 261, e-mail: vladislav.ulrych@sck.izscr.cz)

Společnost PATROL group s.r.o., Jihlava, Romana Havelky 4957/5b je na základě smluvních vztahů s HZS Středočeského kraje, který zabezpečuje službu PCO u HZS Středočeského kraje oprávněna k jednání a uzavírání smluvních vztahů se zájemci o připojení na tento pult dle podmínek stanovených ve smluvních vztazích.

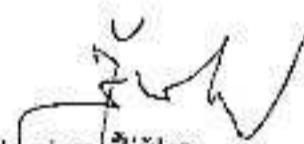
plk. Jan Žížka
pověřen zastupováním ve funkci
krajského ředitele

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
2

IČO : 70885371
Bankovní spojení (bank connection)
Číslo účtu (Bank-konto,N/Nr.)

: Česká národní banka Praha
: 8609881/0710



HZSSX007MJAH



ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje krajské ředitelství

Adresa: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno

Tel.: 950 870 111

Fax: 950 870 148

E-mail: spisovna@sck.izscr.cz

Č. j. HSKL- 4127-6/2016 - IZS A OŘ

Kladno 26. dubna 2017

Počet listů: 1
Příloha: 0/0

PATROL group s.r.o.
Ing. Pavel Volenec
Romana Havelky 4957/5b
586 01 Jihlava

Konečný souhlas k připojení pro níže uvedený objekt

(Vyřizuje: kpt.Bc. Vojtěch Šmejkal, tel. č.: 950870226, e-mail: vojtech.smejkal@sck.izscr.cz)

Na základě smlouvy o spolupráci ze dne 11. 5. 2006 mezi HZS Středočeského kraje a společností Patrol group s.r.o. a schválené vzorové smlouvy s objektem připojovaným na PCO umístěným u HZS Středočeského kraje vydáváme konečný souhlas s připojením objektu **Základní škola Černošice**.

Tímto je možné zahájit dnem 28. 4. 2017 **zkušební provoz** ve smyslu výše uvedené smlouvy a dodatku č. 1 k této smlouvě.

plk. Ing. Miloš Hladík
náměstek krajského ředitele
pro IZS a operační řízení
vrchní rada
elektronicky podepsáno



HZSSX007Q0PN



ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje krajské ředitelství

Adresa: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Tel.: 950 870 111 Fax: 950 870 148 E-mail: spisovna@sck.izscr.cz

Č. j. HSCL- 4127-7/2016 - IZS A OŘ

Kladno 30. května 2017

Počet listů: 1
Příloha: 0/0

PATROL group s.r.o.
Ing. Pavel Volenec
Romana Havelky 4957/5b
586 01 Jihlava

Konečný souhlas k připojení pro níže uvedený objekt

(Vyřizuje: kpt.Bc. Vojtěch Šmejkal, tel. č.: 950870226, e-mail: vojtech.smejkal@sck.izscr.cz)

Na základě dodatku ke smlouvě o spolupráci ze dne 11. 5. 2006 mezi HZS Středočeského kraje a společností Patrol group s.r.o. a kladného vyhodnocení zkušebního provozu Vám oznamujeme, že dnem 1. 6. 2017 zahajujeme službu PCO pro objekt **Základní škola Černošice** u HZS Středočeského kraje.

Zahájení služby PCO znamená zajištění trvalé obsluhy objektu na PCO u HZS Středočeského kraje a poskytnutí služby výjezdu techniky dle požárního poplachového plánu HZS Středočeského kraje.

plk. Ing. Miloš Hladík
náměstek krajského ředitele
pro IZS a operační řízení
vrchní rada
elektronicky podepsáno

Elektronický podpis - 30.5.2017

Certifikát autora podpisu:

Jméno : Miloš Hladík
Vydal : PostSignature Qualified C...
Platnost do : 21.8.2017